


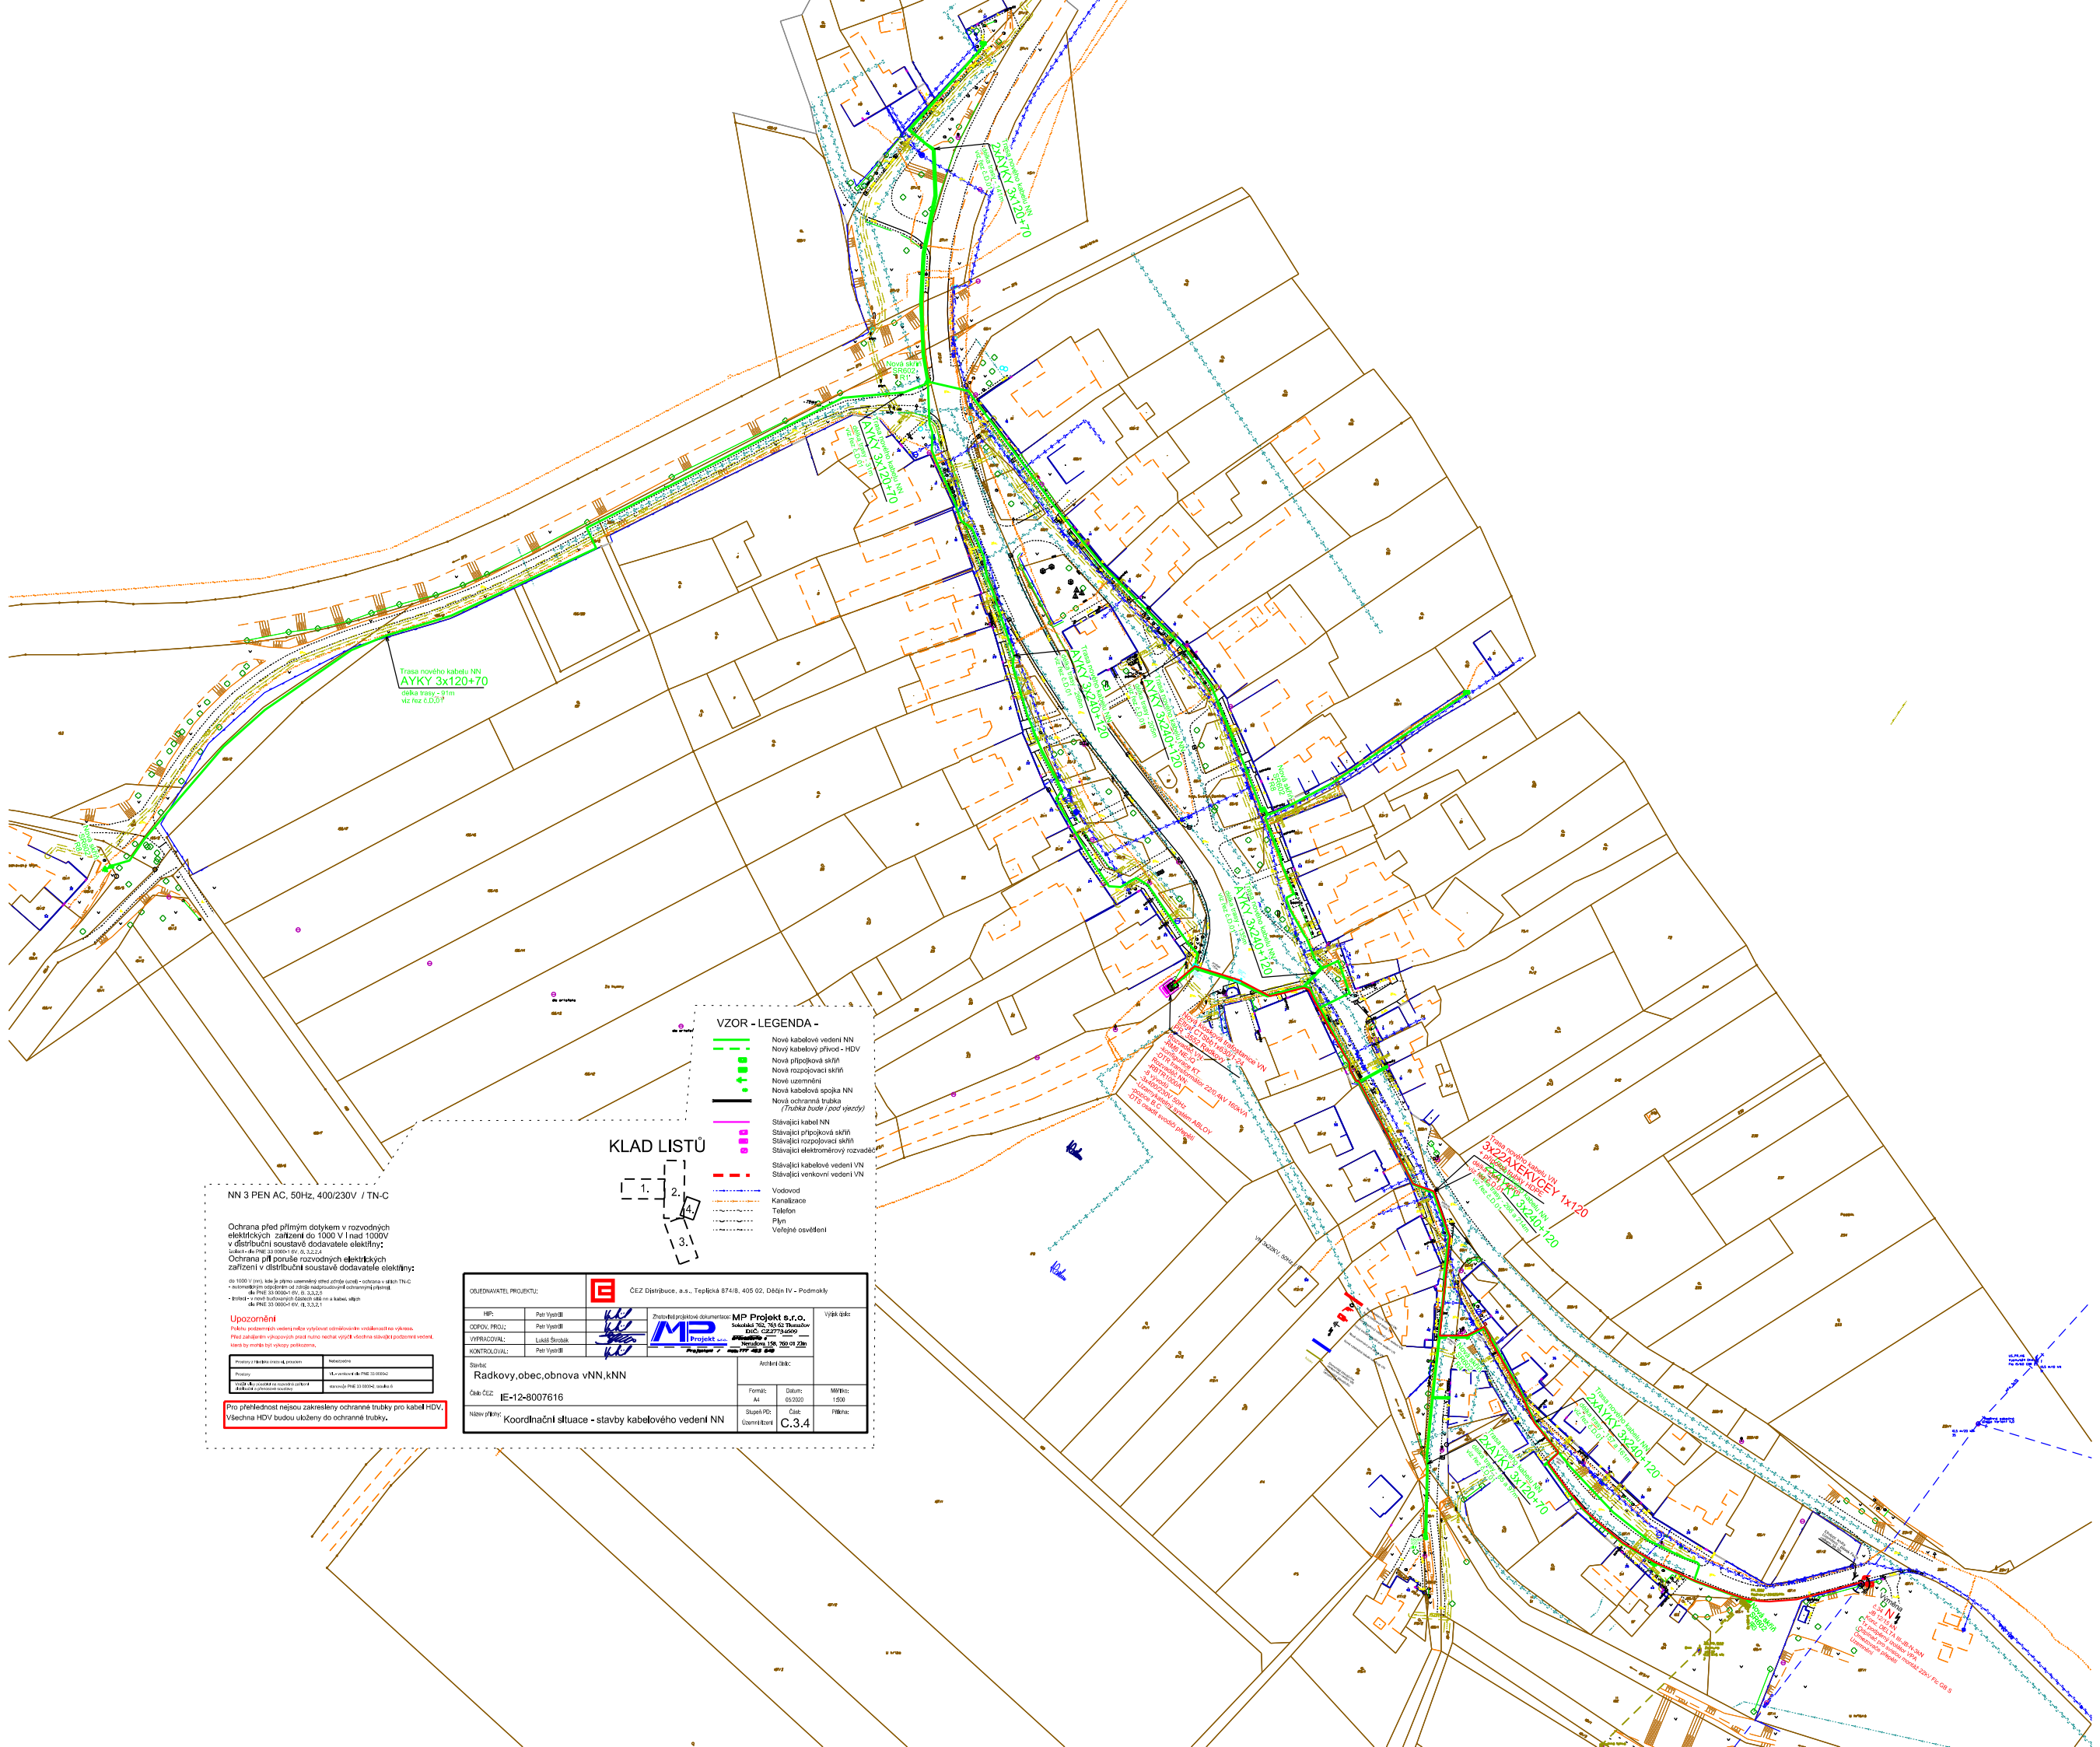

NN 3 PEN AC, 50Hz, 400/230V / TN-C

Ochrana před přímým dotykem v rozvodných elektrických zařízeních do 1000 V i nad 1000V v distribuční soustavě dodávatele elektřiny:
Ochrana při poruše rozvodných elektrických zařízení v distribuční soustavě dodávatele elektřiny:
do 1000 V (mV), kde je přímo uzemněný střed střední (uzeměná ochrana v rámci TN-C)
- automatické přerušování od zátěže nadproudových ochranných přístrojů
- PEK 35 3000-1 EV, 16, 3,2,2,2
- PEK 35 3000-1 EV, 16, 3,2,2,2
- PEK 35 3000-1 EV, 16, 3,2,2,2
- PEK 35 3000-1 EV, 16, 3,2,2,2

Upozornění
Podle požadavků vedení nebo vyřazení odstavků vzhledem ke výkonu.
Při závažných výskytu chyb nebo vadách nebo výskytu chyb vzhledem ke výkonu.
Měly by být vzhledem ke výkonu.

Podpis	Podpis
Podpis	Podpis
Podpis	Podpis

Pro přehlednost nejsou zakresleny ochranné trubky pro kabel HDV.
Všechna HDV budou uložena do ochranné trubky.

VZOR - LEGENDA -

- Nové kabelové vedení NN
- Nový kabelový přívod - HDV
- Nová přípojová skříň
- Nová rozpojovací skříň
- Nové uzemnění
- Nová kabelová spojka NN
- Nová ochranná trubka (Trubka bude zpozději)
- Stávající kabel NN
- Stávající přípojová skříň
- Stávající rozpojovací skříň
- Stávající elektronový rozváděč
- Stávající kabelové vedení VN
- Stávající venkovní vedení VN
- Vodovod
- Kanalizace
- Telefon
- Plyn
- Věřejné osvětlení

KLAD LISTŮ

1. 2. 3. 4.

OBJEDNATEL PROJEKTU:		CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV - Podmokly	
HP:	Petr Vysoký	Zhotovitel projektové dokumentace:	MP Projekt s.r.o., budekova 100, 761 02, Brno IČO: 227734009
ODPOV. PROJ.:	Petr Vysoký	Výška listů:	
VYPRACOVAL:	Lukáš Štorkal		
KONTROLOVAL:	Petr Vysoký		
Stavba:		Název úseku:	
Radkovy, obec, obnova vNN, kNN			
Číslo CZ:		Formát:	
JE-12-8007616		A1	
Název přílohy:		Datum:	
Koordinační situace - stavby kabelového vedení NN		05/2020	
		Měřítko:	
		1:500	
		Stupeň PD:	
		C,3,4	
		Číslo:	
		Příloha:	